新発売 タフロック®イチジカンパイプ

鋼製電線管片側工法

記載内容は2012年
9月現在のものです。

CAT. NO. 1211

TAFIP□

パテ素材のシートを 巻き付けるだけ！

片側工法で施工も簡単

国土交通大臣認定番号

PS060ＦL-0604（RC・ALC床）
PS060WL-0605（中空間仕切壁）
PS060WL-0606（薄壁）
PS060WL-0607（RC・ALC壁）

パテ素材だから
柔らかくケーブル
にもよくなじみます！

樹脂管混在可能 ケーブルと樹脂管の同時貫通もOK！

再施工可能 柔らかく、ケーブルにもよくなじむ！

結束バンド付き ジャストサイズの結束バンドも附属したキット品！

品　番	鋼製電線管適用サイズ（呼び）	構成材料			標準価格
		ロクマルシート	結束バンド	取扱説明書兼工法表示ラベル請求ハガキ	
TAFIP39	16～39	1巻（60mm幅×2m長さ）	400mm×26本	1部	6,600円
TAFIP75	42～75	1巻（100mm幅×2m長さ）	650mm×14本	1部	10,700円
TAFIP104	82～104	1巻（130mm幅×2m長さ）	900mm×8本	1部	12,300円

表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。　【販売単位：1巻】梱包数／1

ロクマルシート

結束バンド

ケーブル貫通部防火措置材 鋼製電線管片側工法

タフロック®イチジカンパイプ

ネグロス電工

〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03) 5661-3760【保信部】
製品、納期についてのお問い合わせは、最寄りの営業所へ——

記載内容は2012年
9月現在のものです。

施工手順

1 ロクマルシートの巻き付け

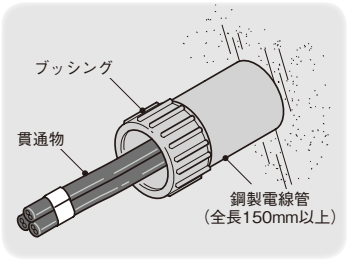

貫通部が施工条件に適合していることを確認し、ロクマルシートを巻き付けます。
下表を参考に必要な長さ以上でカット後、配管側及び貫通物側に巻き付けてください。
※貫通物は隙間が生じないように絞り込んでください。

ロクマルシート必要長さ一覧表

品　番	鋼製電線管サイズ（呼び）	必要長さ（mm）※（シート重ね合わせ代30mm含む）	取　数（施工可能箇所数）
TAFIP39	16,19	95	21
	22,25	120	16
	28,31	140	14
	36,39	160	12
TAFIP75	42,51	200	10
	54,63	270	7
	70,75	310	6
TAFIP104	82	340	5
	92	390	5
	104	420	4

※上記寸法はメーカー推奨寸法です。

2 ロクマルシートの固定

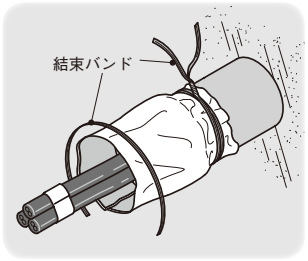

【ロクマルシート被り代寸法図】

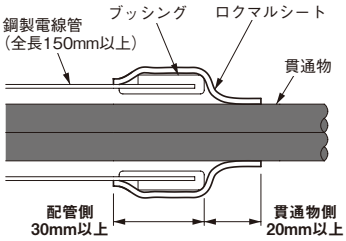

附属の結束バンドを下表を参考に必要な長さに切断し、配管側及び貫通物側の2箇所にしっかりと固定してください。
※不足した場合、別途、市販の（被覆付き）針金をご用意願います。

施工完了！

施工後にシートの巻き付け、固定状況を確認し、隙間の生じないように整えて施工完了です。

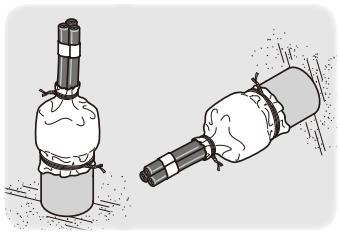

結束バンド長さ一覧表

品　番	鋼製電線管サイズ（呼び）	必要長さ（mm）
TAFIP39	16,19	250
	22,25	300
	28,31	340
	36,39	400
TAFIP75	42,51	460
	54,63	550
	70,75	650
TAFIP104	82	730
	92	830
	104	900

施工条件

本製品を適用するためには、現場が下記施工条件を満たすことが必要になります。この施工条件に満たない現場で施工した場合、十分な耐火性能を得ることができなくなります。尚、認定条件の詳細は、弊社にご確認ください。

適用場所		鋼製電線管床貫通部	鋼製電線管壁貫通部		
適用躯体（国土交通大臣が認定した床・壁）		鉄筋コンクリート・ALC床（鉄筋コンクリート床厚75mm以上）（ALC床厚100mm以上）	鉄筋コンクリート・ALC壁（鉄筋コンクリート壁厚70mm以上）（ALC壁厚75mm以上）	中空間仕切壁（壁厚60mm以上）	薄壁（壁厚42mm以上）
施工完成図			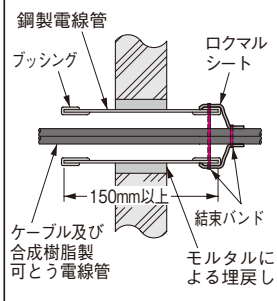	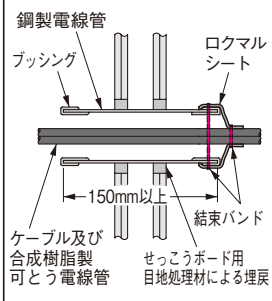	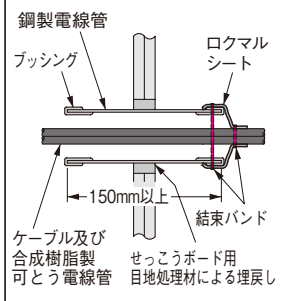
国土交通大臣認定番号		PS060FL-0604	PS060WL-0607	PS060WL-0605	PS060WL-0606
適用条件	鋼製電線管適用サイズ（呼び） TAFIP39	16～39（厚鋼、薄鋼、ねじなし、塗装仕様含む）			
	TAFIP75	42～75（厚鋼、薄鋼、ねじなし、塗装仕様含む）			
	TAFIP104	82～104（厚鋼、塗装仕様含む）			
	適用ブッシング	鋼・樹脂製および絶縁ブッシング（JIS C 8330）			
施工条件	開口寸法（mm）	φ175以下		φ144以下	
	施工方法	鋼製電線管上側	鋼製電線管片側		
	ロクマルシート巻付け処理長	50mm以上（被り代寸法：配管側30mm以上、貫通物側20mm以上）			
	鋼製電線管長さ	150mm以上（全長）			
	鋼製電線管埋戻し材	モルタル		せっこうボード用目地処理材（JIS A 6914）	
占積率（鋼製電線管の内断面積に対する貫通物の占有率）		70.6%以下	ケーブル：1本当たりの導体断面積325mm²以下（6,600V以下） PF管：呼び28以下　CD管：呼び22以下（ケーブル、合成樹脂製可とう電線管の単独及び混在可）		

取扱店

ホームページにて電子カタログ公開中！
http://www.negurosu.co.jp/

本社／〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5 ☎（03）5661-3760【保信部】